



Ursache

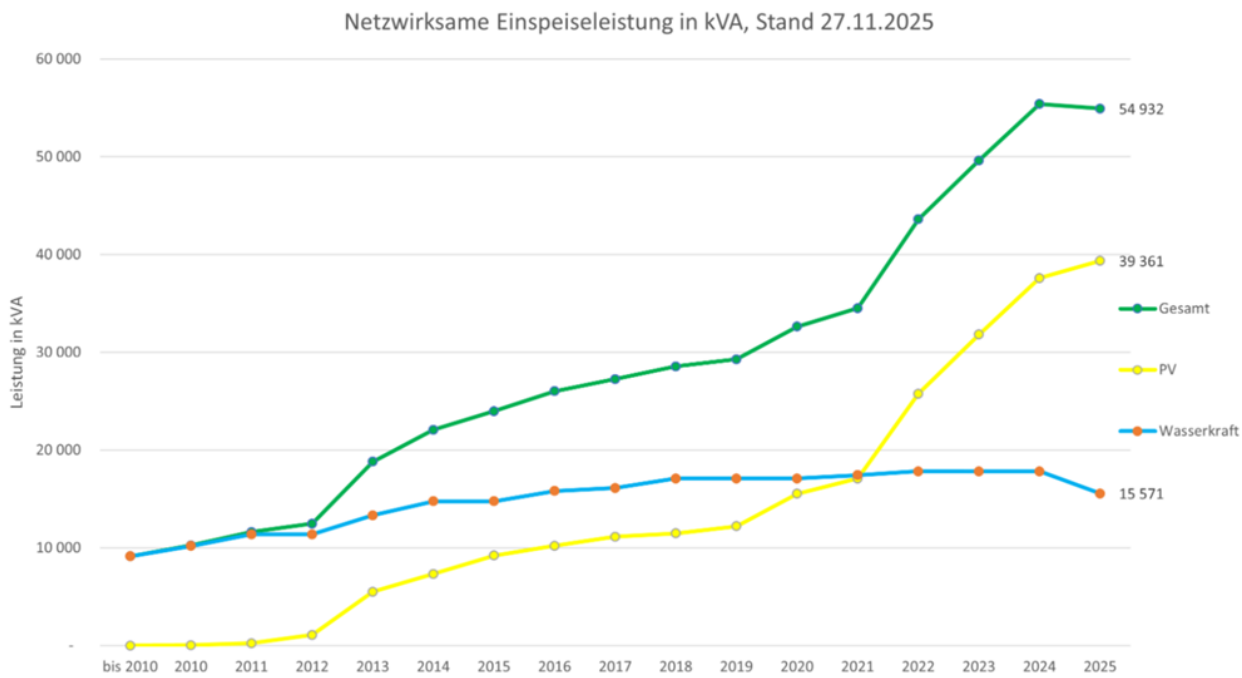

Auswirkung

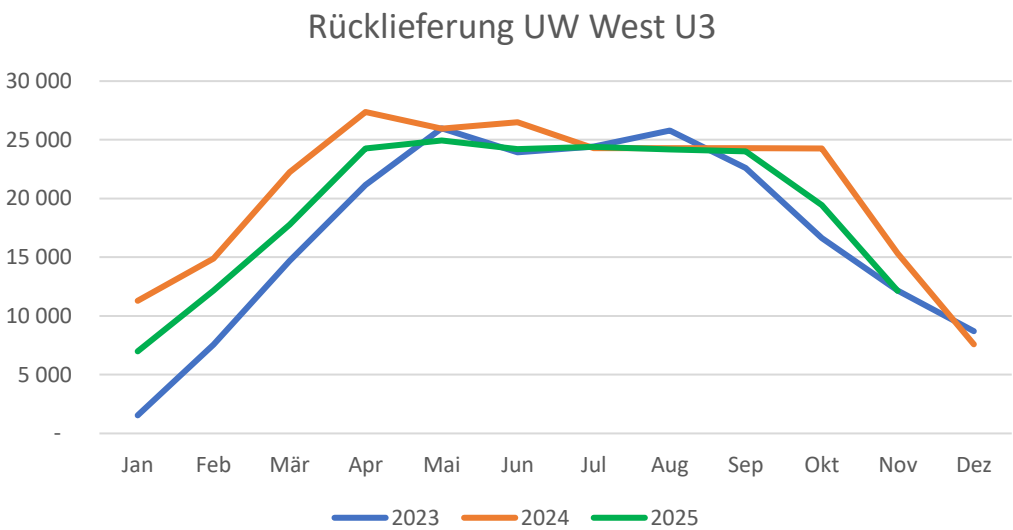

Starker Anstieg PV Anlagen ab 2020

55 MVA Netzwerkseinspeiseleistung

1.622 Einspeiser

10.695 kVA regelbare Leistung

127,5 GWh Einspeisung 2024

342 Anlagen mit Speicher (→ 4.345 kWh)

Technisch maximal zulässig ¼- h Einspeisemöglichkeit lt. Netzzugangsvertrag: 26 MW

Mittlere Rücklieferung 2025: 19,5 MW

Maximale Rücklieferung (11.05.2025): 24,95 MW

Sollwert Regelung: 24 MW


Geregelt 2025: ~200 h

Lösung



Erneuerung
Umspanner UW West

2,6 Mio. €

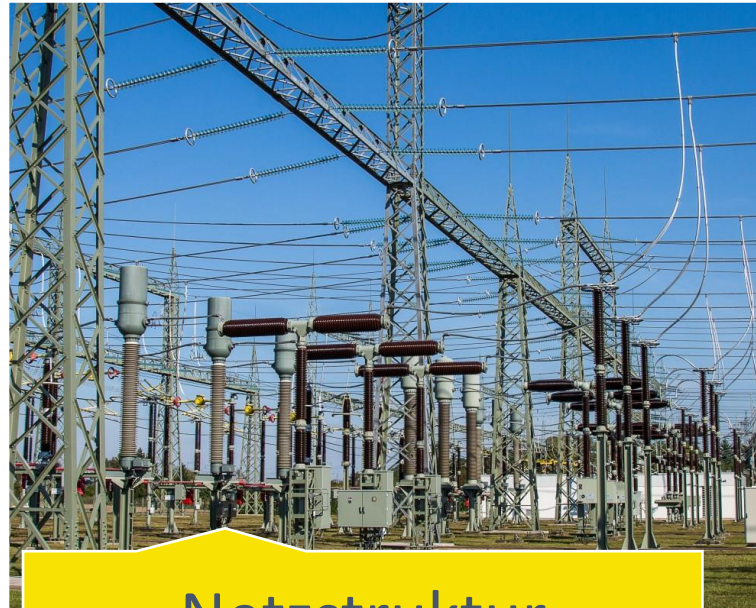

Netzstruktur
ausbauen

13,8 Mio. € (2021-2025)



Mehr Regelvolumen
notwendig

Multi Utility - kommunale Daseinsvorsorge

Stadtwerke Judenburg AG

**5 Infrastrukturgroßprojekte
in 5 Jahren
im Stadtgebiet Judenburg**

2.000 m	Schmutzwasserkanal
1.100 m	Regenwasserkanal
1.300 m	Wasserleitungen
1.500 m	Fernwärmeleitungen
2.000 m	Stromleitungen
2.000 m	Lichtwellenleiter
1.700 m	Straßenbeleuchtung
13.000 m ²	Gemeindestraßen



**Gesamtinvestment:
Rund € 3 Mio.**

